


LOCAL: Bloco Laranja

● 24.000 BTU

● 18.000 BTU


● 12.000 BTU

● 9.000 BTU

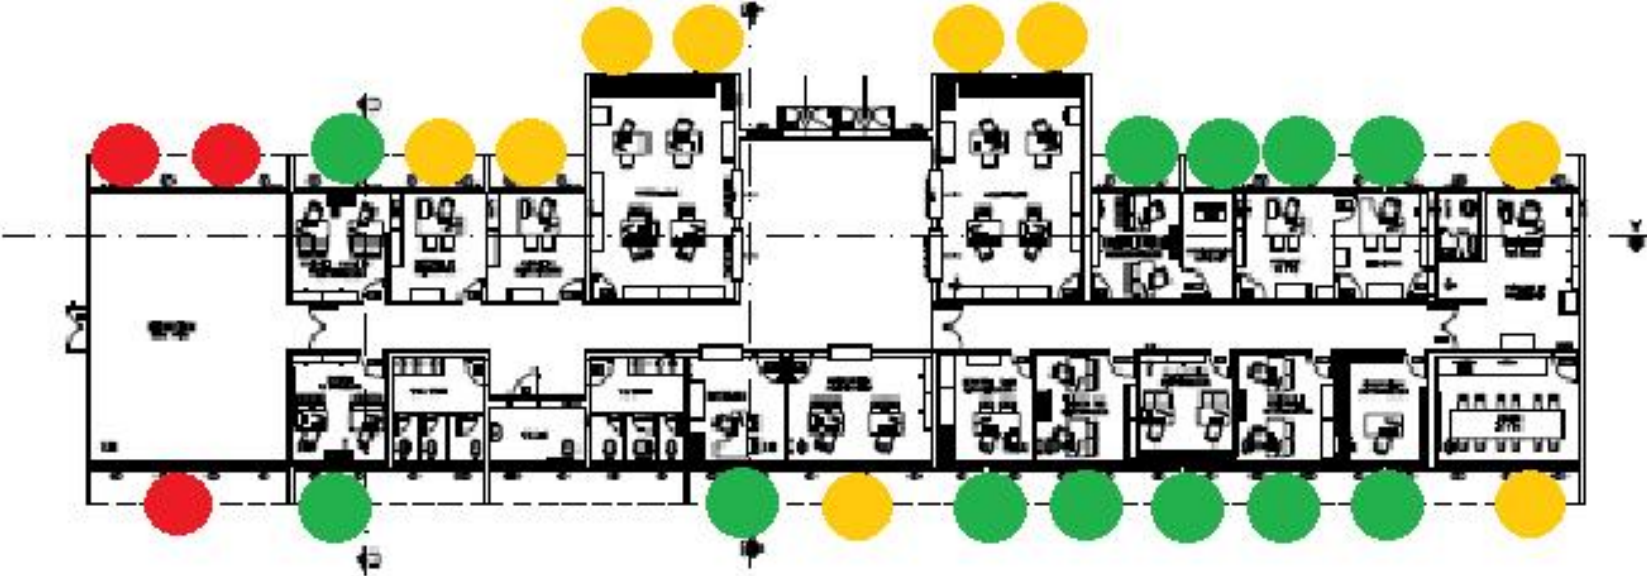

LOCAL: Bloco Amarelo

- 24.000 BTU
- 18.000 BTU
- 12.000 BTU
- 9.000 BTU

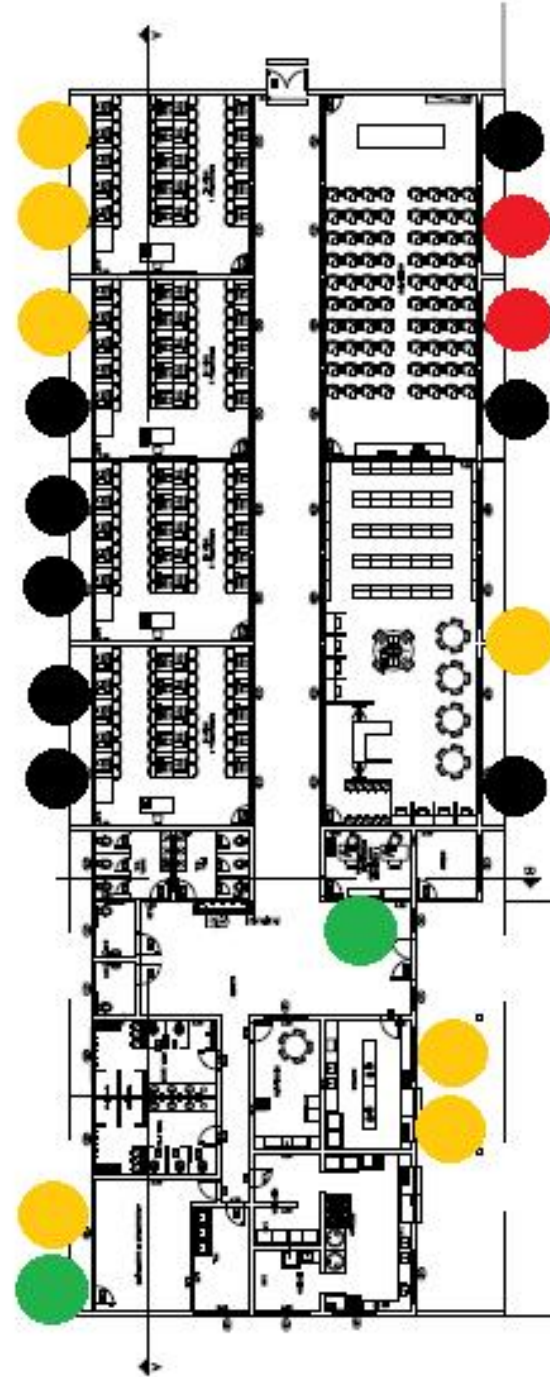

BLOCO LARANJA							SUBTOTAL VERDE	
QTD	Marca	Tipo	Tensão	BTU	Sala/Setor	Número da Sala	9000	12
1	TRANE	SPLIT	220V	9000	Sala de TI	L-26A	12000	9
1	TRANE	SPLIT	220V	9000	Servidor	L-26B	18000	3
2	TRANE	SPLIT	220V	9000	Gestão de Pessoas	L-27 / L-28	24000	0
1	TRANE	SPLIT	220V	9000	Direção Geral	L-18	SOMA	24
1	TRANE	SPLIT	220V	9000	Diretoria Administração	L-17		
1	TRANE	SPLIT	220V	9000	Licitação	L-15		
1	TRANE	SPLIT	220V	9000	Financeiro	L-16		
1	TRANE	SPLIT	220V	9000	Diretoria Educacional	L-14		
1	TRANE	SPLIT	220V	9000	Extensão	L-12		
1	TRANE	SPLIT	220V	9000	Atendimento ao Aluno	L-21		
1	TRANE	SPLIT	220V	9000	Napne	L-11		
2	AGRATTO	SPLIT	220V	12000	Almoxarifado	L-25		
1	AGRATTO	SPLIT	220V	12000	Sala de Café	L-39		
1	AGRATTO	SPLIT	220V	12000	Sala de Reunião	L-19		
1	AGRATTO	SPLIT	220V	12000	Coordenação de Curso	L-13		
2	AGRATTO	SPLIT	220V	12000	Secretaria	L-24		
2	AGRATTO	SPLIT	220V	12000	Sala de Sócio Pedagógico	L-22 / L-23		
3	AGRATTO	SPLIT	220V	18000	Sala Dos Professores	L-32		
24	Total							

BTU	TOTAL
9000	14
12000	17
18000	14
24000	17
SOMA	62

BLOCO VERDE							SUBTOTAL VERDE	
QTD	Marca	Tipo	Tensão	BTU	Sala	Número da Sala	9000	0
1	AGRATTO	SPLIT	220V	12000	Sala CAE	V-34	12000	1
1	TRANE	SPLIT	220V	18000	Aula 01	V-11	18000	9
1	TRANE	SPLIT	220V	18000	Aula 02	V-12	24000	9
1	TRANE	SPLIT	220V	18000	Aula 03	V-13	SOMA	19
1	TRANE	SPLIT	220V	18000	Aula 04	V-14		
1	TRANE	SPLIT	220V	18000	Aula 05	V-15		
1	TRANE	SPLIT	220V	18000	Aula 06	V-16		
1	TRANE	SPLIT	220V	18000	Aula 07	V-21		

